

Goczałkowice-Zdrój 13.10.2009 r.

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ :Przebudowa kanalizacji deszczowej w  
ul. Powstańców Śl. na długości 150 mb**

**Pytanie :**

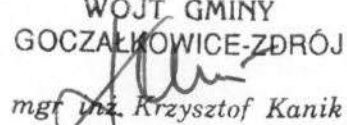
Mam pytanie co do wykonania kanalizacji deszczowej ul. Powstańców Śl. Jaka przyjmuje się głębokość średnią kanału deszczowego i czy zamawiający ma profil podłużny do projektu . Drugie pytanie nowa kanalizacja deszczowa ma być wykopana na starym rurociągu czy w innym miejscu? za odpowiedź dziękuję.

**Odpowiedz:**

Średnią głębokość kanału przyjmuje się 250 cm.

Nowa kanalizacja ma być położona w miejsce starego rurociągu.

Zamawiający nie ma profilu podłużnego budowanej kanalizacji.

WÓJT GMINY  
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ  
  
mgr inż. Krzysztof Kanik